



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-840309
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 交流接触器</p> <p>型号: CJ20-40</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-08-13</p> <p>完成日期: 2021-08-26</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
CJ20-40

Ith:55A; Ui:690V;Uimp:8kV;
AC-1:Ue/Ie:220V/55A,380V/55A,660V/55A;
AC-3:Ue/Ie:220V/40A,380V/40A,660V/25A;
AC-4:Ue/Ie:220V/40A,380V/40A,660V/25A;
Us:AC36V,AC127V,AC220V,AC380V;50Hz;
使用类别: AC-1, AC-3,AC-4;
极数:3P;
辅助电路: 2NO2NC; Ith:10A;Ui:690V;Uimp:8kV;
AC-15:36V/2.8A,127V/0.8A,220V/0.45A,380V/0.26A.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2021-09-28

审核: 陆维导 签名:  日期: 2021-09-28

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-09-28

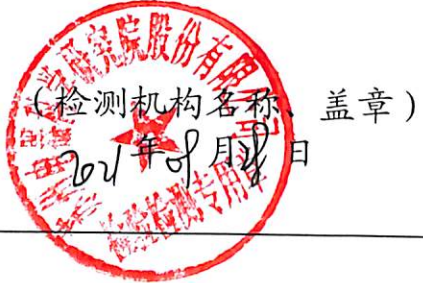

备注:

1. 变更情况: 见附页
2. 原认可报告编号: C-040-12B2197-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号: CQC2002010304003521;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。